

Trasporto e movimentazione

È necessario prestare particolare attenzione durante la movimentazione e il trasporto delle valvole a farfalla InterApp di grandi dimensioni Desponia®, Desponia® plus e Bianca. Le normative locali e le misure di sicurezza necessarie devono essere rispettate in ogni momento. Il peso delle valvole a farfalla Desponia®, Desponia® plus e Bianca è indicato nelle schede tecniche.


A causa del peso, occorre prestare particolare attenzione durante l'installazione delle valvole e considerare l'uso di dispositivi di sollevamento, corde, imbracature, ecc.

Durante le operazioni il personale addetto all'installazione deve indossare i dispositivi di protezione necessari secondo le normative locali e attenersi alle norme di sicurezza.


Installazione

Sezione U

Installazione verticale

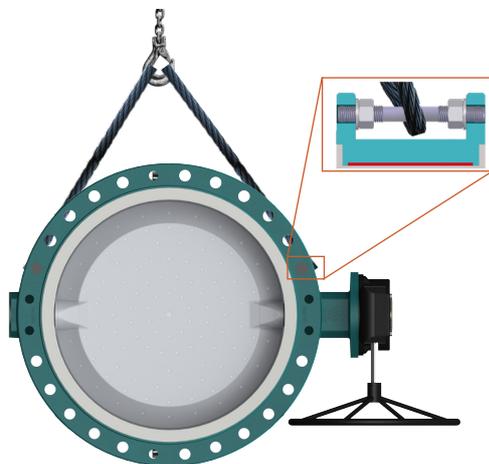


Installazione orizzontale

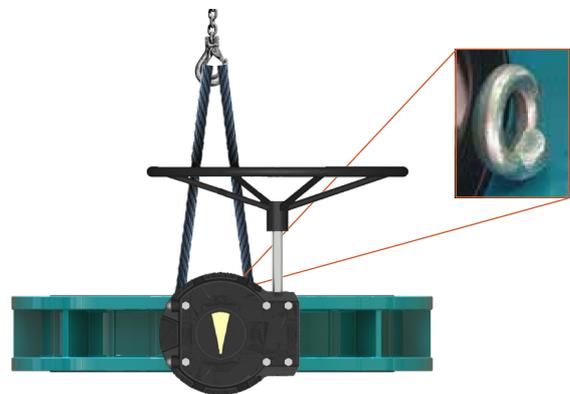


Wafer (DN <= 400)

Installazione verticale

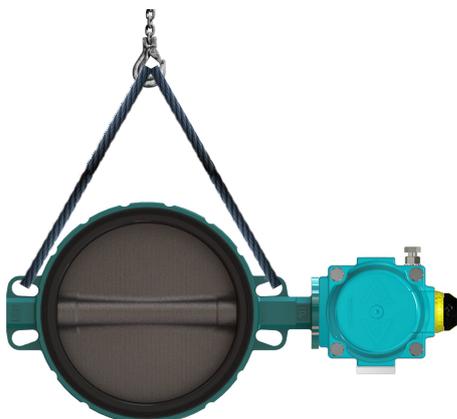

Installazione orizzontale

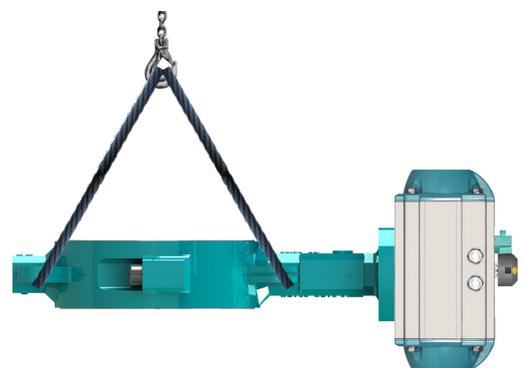


Installazione per valvola a farfalla di grandi dimensioni

Wafer (DN > 400)

Installazione verticale




Installazione orizzontale

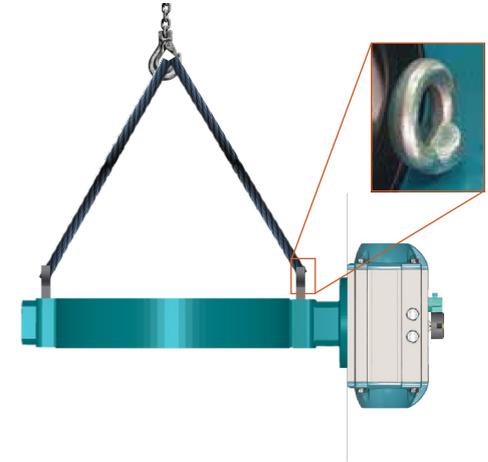

Lug

Installazione verticale

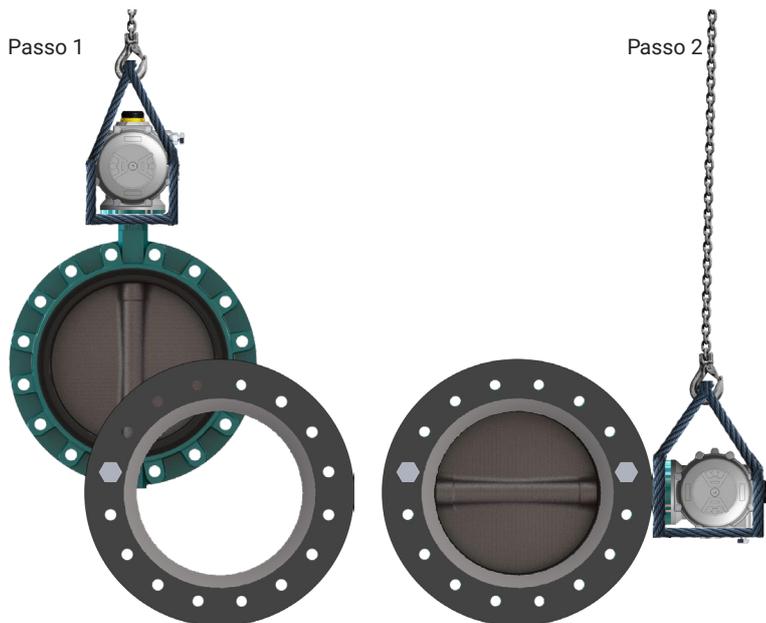

Installazione orizzontale

